

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің
ФЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫ

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова

ПМУ ХАБАРШЫСЫ

Энергетикалық сериясы
1997 жылдан бастап шығады



ВЕСТНИК ПГУ

Энергетическая серия
Издается с 1997 года

№ 2 (2018)

Павлодар

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова

Энергетическая серия
выходит 4 раза в год

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о постановке на учет, переучет периодического печатного издания,
информационного агентства и сетевого издания

№ 17022-Ж

выдано

Министерством, информации и коммуникаций
Республики Казахстан

Тематическая направленность

публикация материалов в области электроэнергетики, электротехнологии,
автоматизации, автоматизированных и информационных систем,
электромеханики и теплоэнергетики

Бас редакторы – главный редактор

Кислов А. П.

к.т.н., доцент

Заместитель главного редактора

Нефтисов А. В., доктор *PhD*

Ответственный секретарь

Антонцев А. В., магистр

Редакция алқасы – Редакционная коллегия

Алиферов А. И.,	д.т.н., профессор (Россия)
Боровиков Ю. С.,	д.т.н., профессор (Россия)
Новожилов А. Н.,	д.т.н., профессор
Горюнов В. Н.,	д.т.н., профессор (Россия)
Говорун В. Ф.,	д.т.н., профессор
Бороденко В. А.,	д.т.н., профессор
Клецель М. Я.,	д.т.н., профессор
Никифоров А. С.,	д.т.н., профессор
Марковский В. П.,	к.т.н., доцент
Хацевский В. Ф.,	д.т.н., профессор
Шокубаева З. Ж.	технический редактор

За достоверность материалов и рекламы ответственность несут авторы и рекламодатели
Редакция оставляет за собой право на отклонение материалов
При использовании материалов журнала ссылка на «Вестник ПГУ» обязательна

Иманбаева С. Б.

Методика расчета необходимого количества
средств индивидуальной защиты 142

Исенова Г. Ж., Айткалиева Г. С.

Влияние наполнителя на свойства цеолитсодержащих
катализаторов крекинга 153

Исмурзинов Н. Ж.

Исследование теплотехнических характеристик
возобновляемых источников топлива 159

Каримов А. К., Масакбаева С. Р.

Замена парового обогрева ребойлеров на обогрев
теплоносителем Терминол 66 установки изомеризации 168

Исупова Н. А., Касенов С. Т.

Модернизация технологической схемы углепогрузочного
комплекса и разработка ее системы управления 176

Клецель М. Я., Барукин А. С., Калтаев А. Г.

Оценка надежности релейной защиты на герконах 184

Кожиков А. Ж.

Оптимизация режима напряжения воздушных линий 220 кВ
Актюбинского энергоузла 192

Куничанская Т., Масакбаева С.

Технологические параметры процесса прокалки,
влияющие на качество прокаленного кокса 200

Мендебаев Т. М., Муканов Р. Б., Дуновски Ж., Касенов А. Ж.

Сборная резцовая головка с твердосплавными пластинами
разной ширины 212

Мусатаяев А. А.

Проблемы охраны труда на предприятиях малого
и среднего бизнеса Республики Казахстан 222

Нефтисов А. В., Кабылдин Р. К.

Автоматизация учета потребления энергоресурсов жилого комплекса 228

Нефтисов А. В., Токмагамбет Д.

Этап модернизации автоматизированной системы управления
технологического процесса химической промышленности 239

Никифоров А. С., Приходько Е. В.,**Кинжикбекова А. К., Карманов А. Е.**

Исследование влажности обмуровочных материалов 246

Никифоров А. С., Приходько Е. В.,**Кинжикбекова А. К., Карманов А. Е.**

Разработка программы расчёта температурных напряжений
в футеровках высокотемпературных агрегатов 253

Новожилов А. Н., Новожилов Т. А., Асаинов Г. Ж.

Защита электродвигателей сельскохозяйственного назначения 260

Нурмухаметова И. Б.

Твёрдые бытовые отходы и их утилизация в РК 275

А. С. Никифоров¹, Е. В. Приходько²,

А. К. Кинжебекова³, А. Е. Карманов⁴

¹д.т.н., зав. кафедрой «Теплоэнергетика» Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, г. Павлодар, 140008, Республика Казахстан;

²к.т.н., профессор, кафедры «Теплоэнергетика», Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, г. Павлодар, 140008, Республика Казахстан;

³к.т.н., ассоц. профессор, кафедра «Теплоэнергетика», Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, г. Павлодар, 140008, Республика Казахстан;

⁴докторант, кафедра «Промышленной теплоэнергетики», Алматинский университет энергетики и связи, г. Алматы, 050000, Республика Казахстан
e-mail: ³john1380@mail.ru

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ РАСЧЁТА ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ФУТЕРОВКАХ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ АГРЕГАТОВ

В настоящей статье приводится описание разработанной программы для расчёта температурных напряжений, возникающих в футеровках высокотемпературных агрегатов. Исходный код программного обеспечения, разработанного в среде Delphi, написан на языке Object Pascal, что позволяет использовать программный продукт на маломощных персональных компьютерах и терминалах. Программа позволяет рассчитывать температурные поля в футеровки при нестационарных режимах, а также возникающие температурные напряжения. По результатам расчётов программа строит графики зависимости температуры от времени и температурных напряжений от времени. Ввод такого начального параметра, как температура внутренней поверхности футеровки может производиться автоматически (при введении скорости разогрева на участке) и вручную (для каждого момента времени), что позволяет получать рациональные графики разогрева агрегатов.

Ключевые слова: температурные напряжения, математическое моделирование, футеровка.

ВВЕДЕНИЕ

Методы моделирования широко применяются для исследования температурных полей в теплотехнологических агрегатах. Они позволяют прогнозировать тепловое состояние ВТУ, ее характеристики, определяя значения температурных полей с помощью вычислительной техники. Используя численные методы решения можно учитывать влияние различных факторов на распределение температур, тогда как определение этих параметров аналитическими методами часто создает неразрешимые трудности.

В общем случае тепловое состояние ВТУ математически описывается следующим уравнение теплопроводности [1]:

$$c'(T) \cdot \frac{\partial T}{\partial t} = \left(\frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda(T) \cdot \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\lambda(T) \cdot \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\lambda(T) \cdot \frac{\partial T}{\partial z} \right) \right) + q_v \quad (1)$$

Для дальнейшего построения математической модели тепловой работы высокотемпературных агрегатов (в нашем случае – сталеразливочный ковш) необходимо привести так называемые условия однозначности: начальные и граничные условия. В качестве граничных условий для рассматриваемых условий приняты следующие: на внутренней и внешней поверхности футеровки – граничные условия 3 рода (температура греющей среды). Начальные условия – задание температуры по сечению футеровки.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Запишем уравнение теплопроводности (1), в одномерной постановке с учётом начальных условий, следующим образом:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \quad 0 \leq x \leq 1 \quad (2)$$

Для решения поставленной задачи выберем неявную шеститочечную схему, являющуюся абсолютно устойчивой. Система линейных алгебраических уравнений, соответствующих неявной шеститочечной схеме решается методом прогонки [2]. Формулы для расчета прогоночных коэффициентов следующие:

$$\alpha_1 = \frac{f}{1+f}, \quad \beta_1 = \frac{(1+f) \cdot T_1^k + f \cdot T_2^k}{1+f}$$

$$\alpha_i = \frac{0,5 \cdot f}{f + 0,5 \cdot f \cdot (2 - \alpha_{i-1})},$$

$$\beta_i = \frac{0,5 \cdot f \cdot T_{i-1}^k + (1-f)T_i^k + 0,5 \cdot f \cdot T_{i+1}^k + 0,5 \cdot f \cdot \beta_{i-1}}{1 + 0,5 \cdot f \cdot (2 - \alpha_{i-1})}. \quad (3)$$

Температура правого граничного узла находится по формуле:

$$T_{n+1}^{k+1} = \frac{[1 - f \cdot (1+b)] \cdot T_{n+1}^k + f \cdot (T_n^k + 2 \cdot b \cdot T_0 + \beta_n)}{1 + f \cdot (1+b - \alpha_n)}. \quad (4)$$

После нахождения температуры в правом граничном узле, перемещаясь по сетке, справа налево, определяются значения температур по формуле:

$$T_i^{k+1} = \alpha_i \cdot T_{i+1}^{k+1} + \beta_i \quad i = 1, \dots, n. \quad (5)$$

Создание расчётного комплекса на основе математической модели тепловой работы футеровки позволит вести процесс разогрева с максимальными скоростями, возникающие температурные напряжения при которых не превышают предела прочности материалов.

Для разработки и функционирования проектируемой системы требуется операционная система семейства Windows. В качестве программного средства реализации выбрана среда разработки Embarcadero RAD Studio XE10 professional. Данная среда разработки приложений для рабочих групп позволяет быстро создавать приложения для ПК, Android и iOS.

Embarcadero RAD Studio XE10 – это комплексное решение для быстрой разработки приложений Windows, .NET, веб-приложений и приложений баз данных. RAD Studio XE поддерживает новые функции для повышения производительности приложений, оптимизации разработки и ускорения процесса создания мощных приложений Windows, .NET и веб-приложений.

Наличие широкого набора компонентов позволяет реализовать задачи хранения и обработки данных в клиент-серверных базах данных. Embarcadero RAD Studio XE10 professional позволяет разрабатывать программное обеспечение native-приложений для Windows, Mac, iOS и Android на базе единого исходного кода. Кроме того, выбранная среда разработки Delphi, имея низкие системные требования приложений, позволяет использовать

программный продукт на маломощных персональных компьютерах и терминалах.

Исходный код программного обеспечения, разработанного в среде Delphi, написан на языке ObjectPascal, основы которого преподаются в средней школе, начальных курсах колледжа и ВУЗа, что упрощает поиск разработчика в случае необходимости доработки программного обеспечения.

Вопрос автоматизации остро стоит в любой отрасли, программное обеспечение позволяет провести вычислительные и аналитические процессы, которые в большинстве случаев невозможны в выполнении человеком, за короткое время и с высокой точностью.

Программа ТЭИС позволяет провести вычисление массива температуры напряжений. Благодаря возможности подключения к СОМ-порту терминала или ПК, Разработка имеет потенциал модификации в сторону получения актуальных исходных данных напрямую с агрегата. Цикличность алгоритма вычислений позволяет анализировать его результаты и прогнозировать график изменения температуры и напряжения в определенном временном отрезке, моделируя работу агрегата. Данная модификация позволит предупредить критические границы переменных и изменить параметры работы агрегата во избежание поломки и аварийной ситуации.

Для работы с программой требуется дважды кликнуть на файл TEIS.exe. При запуске программы пользователю открывается начальное окно (рисунок 1) позволяющее ввести исходные данные в поля соответствующим буквенным обозначениям.

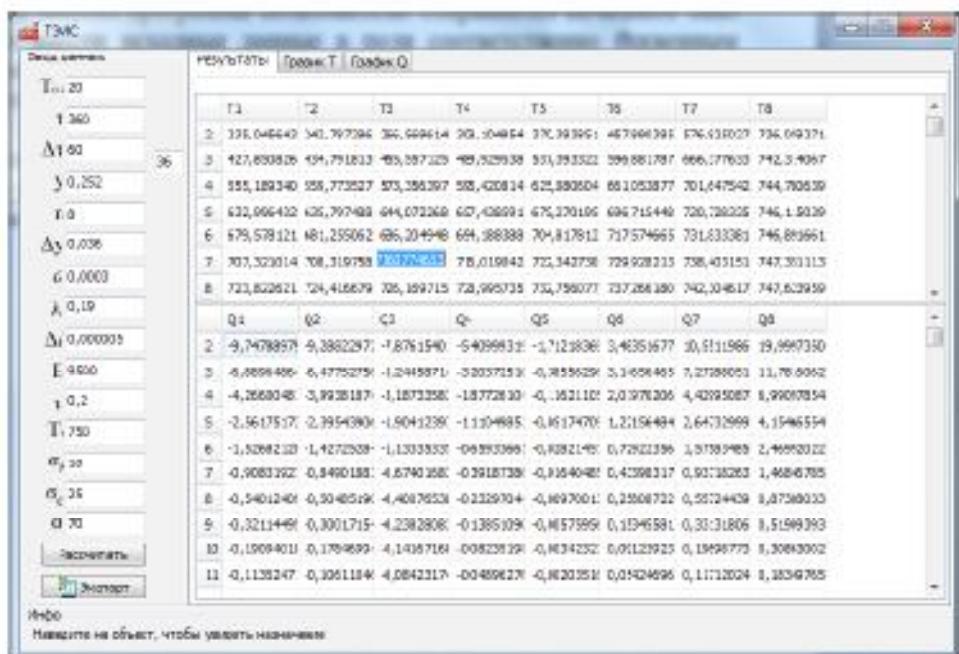


Рисунок 1 – Основное окно программы

Так же при наведении курсора на поле ввода данных, внизу окна программы появляется сообщение с описанием целевого значения переменной.

Ввод такого начального параметра, как температура внутренней поверхности футеровки может производиться автоматически (при введении скорости разогрева на участке) и вручную (для каждого момента времени), что позволяет получать рациональные графики разогрева агрегатов.

Для начала расчета необходимо кликнуть на кнопку «Рассчитать», далее программа вычисляет значения температур и напряжений по формулам (3–5) записывая результаты в таблицы.

Далее программа составляет графики температур и напряжений по данным результатам, позволяющие неограниченно приближать и отдалять график, а также сохранять как изображение на устройство.

На рисунке 2 показан пример графика роста температуры.

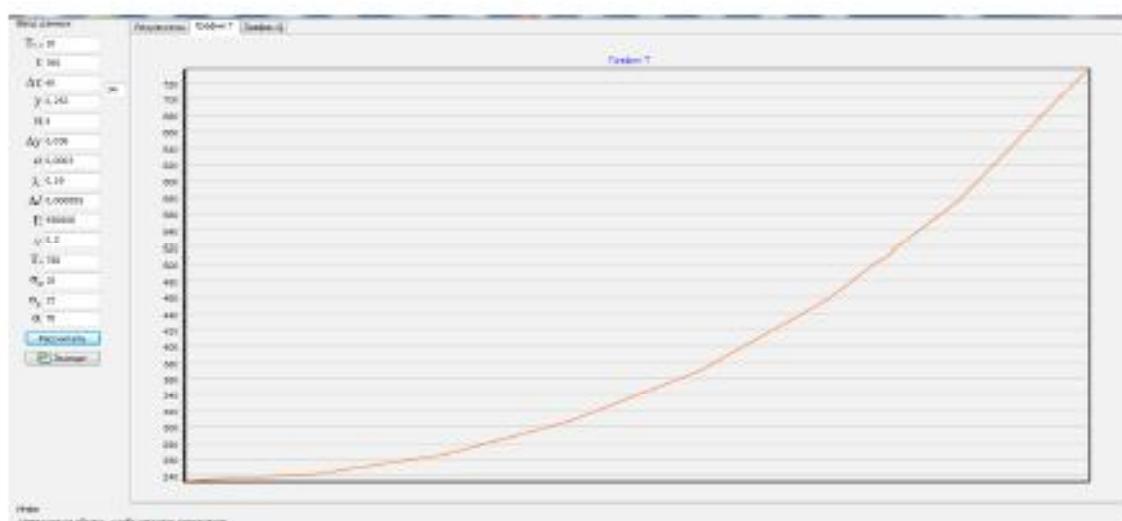


Рисунок 2 – График роста температуры в процессе разогрева

ВЫВОДЫ

Таким образом, для удобства пользования разработанной методикой была разработана блок-схема и компьютерная программа. Исходный код программного обеспечения, разработанного в среде Delphi, написан на языке ObjectPascal, что позволяет использовать программный продукт на маломощных персональных компьютерах и терминалах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Михеев, М. А., Михеева, И. М. Основы теплопередачи. – изд. 2-е, стереотип. – М. : Энергия, 1977. – 344 с.

2 Самарский, А. А. Теория разностных схем. – М. : Наука, 1989.

A. С. Никифоров¹, Е. В. Приходько², А. К. Кинжебекова³, А. Е. Карманов⁴
Жоғары температуралы агрегаттардың футеровкаларындағы
температуралық көрнеулер есебінің бағдарламасын әзірлеу

^{1,2,3}С. Торайғыров атындағы

Павлодар мемлекеттік университеті,

Павлодар қ., 140008, Қазақстан Республикасы;

⁴Алматы Энергетика және Байланыс Университеті,

Алматы қ., 050000, Қазақстан Республикасы.

Материал 01.06.18 баспаға түсті.

A. S. Nikiforov¹, E. V. Prihodko², A. K. Kinzhibekova³, A. E. Karmanov⁴
Development of the program for calculation of temperature voltages in
lots of high-temperature units

^{1,2,3}S. Toraighyrov Pavlodar State University,

Pavlodar, 140008, Republic of Kazakhstan.

⁴Almaty University of Power Engineering and Telecommunications,

Almaty, 050000, Republic of Kazakhstan.

Material received on 01.06.18.

Бұл мақалада жоғары температуралы агрегаттардың футеровкаларында пайда болатын температуралық көрнеулер есебі үшін әзірленген бағдарламаның сипаттамасы беріледі. Delphi ортасында әзірленген программалық жабдықтаудың бастапқы коды Object Pascal тілінде жазылған, бұл программалық өнімді төмен қуатты жеке компьютерлер мен терминалдарда пайдалануға мүмкіндік береді. Бағдарлама стационарлық емес жағдай кезіндеғі футеровкаларды температуралық өрістерді, сонымен қатар пайда болатын температуралық көрнеулерді есептөуге мүмкіндік береді. Есептердің нәтижесі бойынша бағдарлама температураның уақытқа және температуралық көрнеулердің уақытқа тәуелділігінің графигін құрастырады. Футеровканың сыртқы бетінің температурасы сияқты бастапқы параметрдің енгізілуі автоматты түрде (үлескідегі жылдыту жылдамдығын енгізу кезінде) және қолмен (әрбір уақыт моменті үшін) іске асырыла алады, бұл агрегаттардың жылдытуудың рационалды графиктерін алуға мүмкіндік береді.

This article describes the developed program for calculating the temperature stresses that arise in the lining of high-temperature aggregates. The source code of the software developed in the Delphi environment is written in ObjectPascal, which allows you to use the software on low-power personal computers and terminals. The program allows calculating the temperature fields in the lining under non-stationary conditions, as well as the resulting temperature stresses. Based on the results of calculations, the program builds plots of temperature versus time and temperature stresses versus time. Input of such an initial parameter as the temperature of the internal surface of the lining can be made automatically (with the introduction of the heating speed at the site) and manually (for each moment of time), which allows us to obtain rational schedules for heating the units.